



SCHEMA DE CABLAGE (fig. 6)

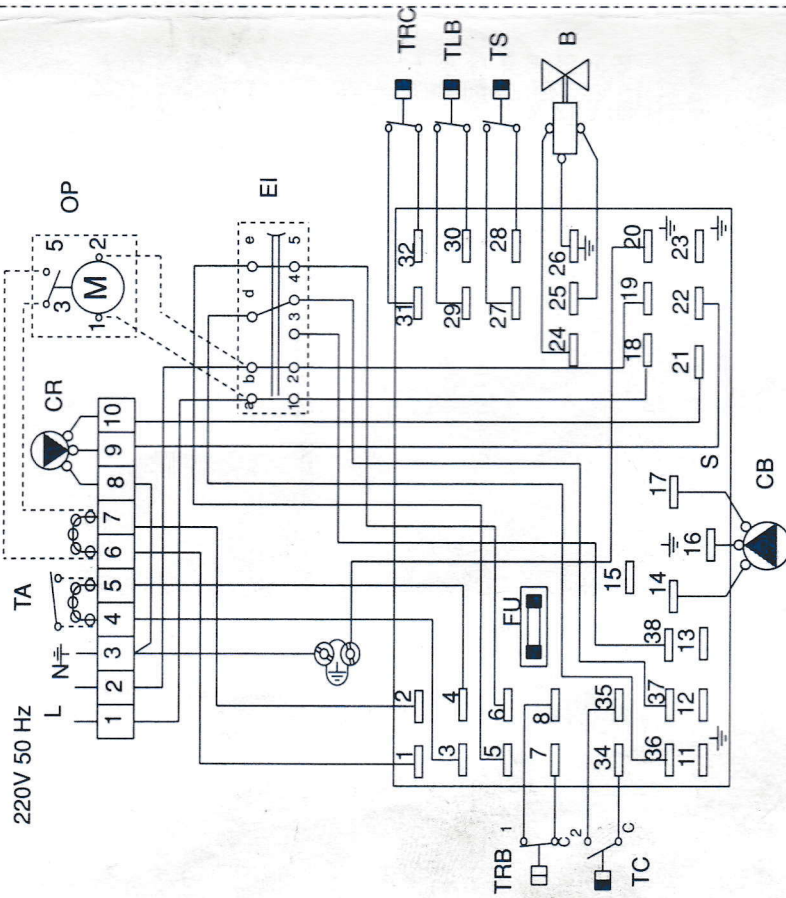

S= CIRCUIT ÉLECTRONIQUE
 TRB= AQUASTAT BALLON
 CB= CIRCULATEUR BALLON
 TA= THERMOSTAT BALLON
 EI= THERMOSTAT D'AMBIANCE (NON FOURNI)
 FU= FUSIBLE SA
 TLB= AQUASTAT LIMITEUR BALLON

pendant

SCHEMA ELECTRIQUE DE PRINCIPE

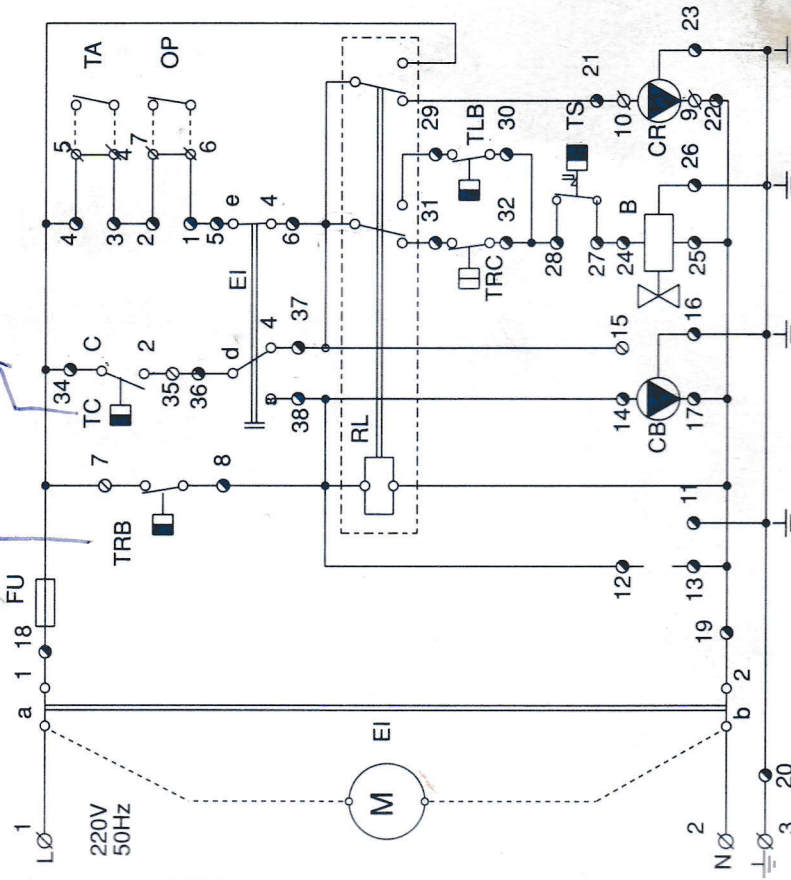

thermostat pomp

*TS
 TLB
 TRC*

TRC= AQUASTAT RÉGLAGE CHAUDIÈRE
 TC= AQUASTAT CIRCULATEUR-BALLON
 CR= CIRCULATEUR CHAUFFAGE
 TS= AQUASTAT SÉCURITÉ
 B= BRULEUR
 OP= HORLOGE PROGRAMMABLE (OPTION)
 -000= ENLEVER AU MOMENT DU MONTAGE ÉVENTUEL D'UNE OPTION