


3.3 BADVULLING

De vulling van het bad dient minstens 2 cm boven de rand te gebeuren. (fig. 9)

De badvulling kan ook gebeuren volgens werkblad 01-001-002.

voorbeeld: koudwatervoeding is centraal beveiligd met keerklep type A (EA)

Fig. 9

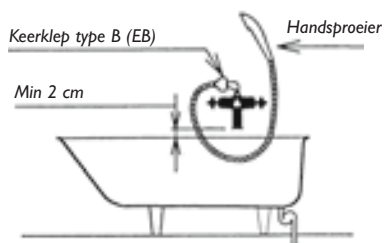

3.4 WATERVERWARMINGSTOESTEL

Voor doorstromers (zie fig. 10a) en direct en indirect verwarmde voorraadtoestellen (zie fig. 10b) is een controleerbare keerklep type A (EA) noodzakelijk.

De overdrukbeveiliging en de terugstroombeveiliging type EA is als één geheel in de handel verkrijgbaar onder de benaming veiligheidsgroep (conforme inlaatcombinatie).

Fig. 10a


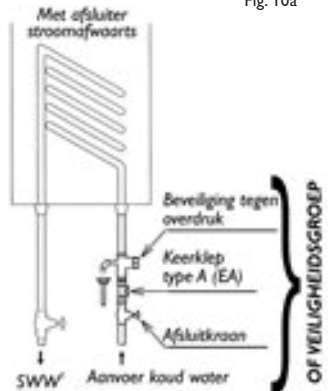


Fig. 10b

Opm.

- afvoerleidingen moeten een zichtbare onderbreking van minimum 2 cm hebben

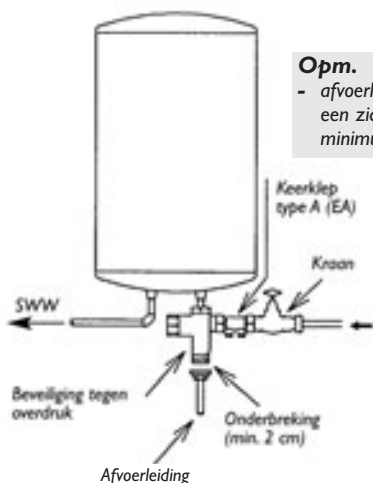

OF



¹ SWW = Sanitair Warm Water